

## FICHE TECHNIQUE DECI : Exigences minimales de signalisation

Référence RDDECI : Art 6.3.1.3

### PRESENTATION DU DOCUMENT

#### OBJET :

Cette fiche technique décrit les exigences minimales de signalisation des PEI utilisables pour la défense extérieure contre l'incendie.


### TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

La signalisation doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment :

- 📖 A la norme NFS 61.221;
- 📖 A l'arrêté préfectoral n° 82-2017-03-14-003 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne - disponible sur le site internet SDIS 82.


### LE PANNEAU – Cas général

<b>Symbole</b>	Un disque avec une flèche
<b>Dimensions</b>	30 cm x 50 cm
<b>Couleur</b>	Rouge et blanc rétro-réfléchissant
<b>Hauteur</b>	1,20 m à 2 m
<b>Périphérie du disque</b>	Indication de la nature du PEI (PI, BI, citerne,...)
<b>Au centre du disque</b>	Volume en m <sup>3</sup> disponible ou débit en m <sup>3</sup> /h

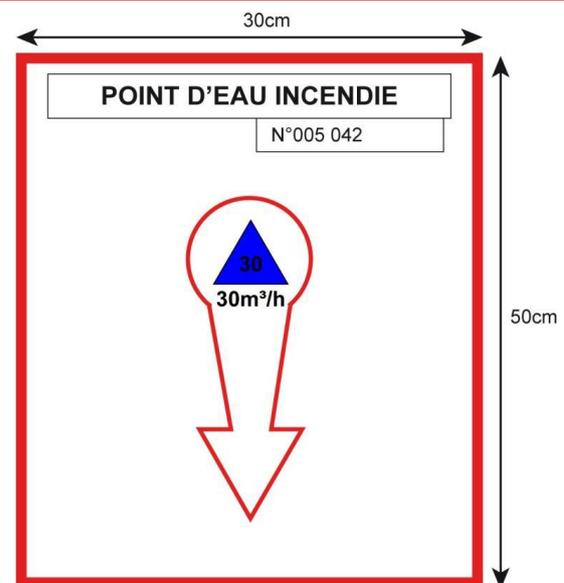


Exemple de point d'aspiration de capacité de 30 m<sup>3</sup>, réalimenté avec 1 débit de 30 m<sup>3</sup>/h, accessible à tout engin, N° 005042, situé au droit du panneau indicateur.

### LE PANNEAU – Cas particulier (bouche incendie)

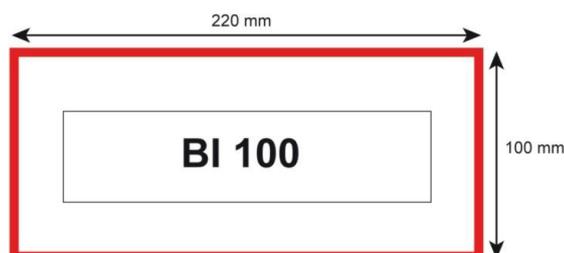

Plaque au droit de son emplacement

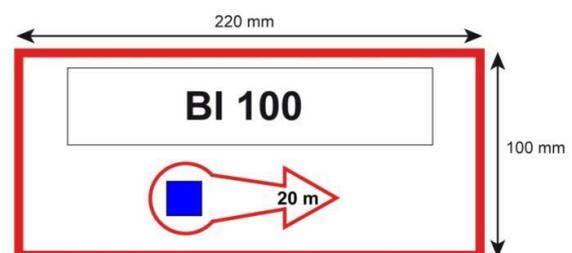

Plaque indiquant l'emplacement de la BI

<b>Symbole</b>	Plaque rectangulaire
<b>Dimensions</b>	100 mm x 220 mm

**COULEURS DES POTEAUX INCENDIE - PEI SOUS PRESSION**



Type de PI	DN orifice d'entrée 65 ou 80 mm	DN orifice d'entrée 100 mm	DN orifice d'entrée 150 mm
Nombre de sorties	1 x 65 mm ou 1 x 65 mm – 2 x 45 mm	1 x 100 mm – 2 x 65 mm	2 x 100 mm – 1 x 65 mm
Couleur	ROUGE RAL 3000, 3001 et 3020  Comprenant un marquage rétro-réfléchissant	ROUGE RAL 3000, 3001 et 3020  Comprenant un marquage rétro-réfléchissant	ROUGE RAL 3000, 3001 et 3020  Comprenant un marquage <b>Jaune</b> rétro-réfléchissant

NB : La couleur ROUGE RAL 3000, 3001 et 3020 sert également pour les bouches incendie.

**CAS PARTICULIER : POTEAUX D'ASPIRATION (sur réserve aérienne ou enterrée)**

Type de PI	DN orifice d'entrée 100 mm
Nombre de sorties	1 x 100 mm NFS 62.240
Couleur	BLEU RAL 5012 ou RAL 5015



**LA NUMEROTATION DES PEI**

Il est apposé par le service public de DECI, ou le propriétaire s'il s'agit d'un PEI privé.

PEI	CODE INSEE des communes Numéro d'ordre dans la commune à 4 chiffres	Exemple  82121 0001
PEI privé	CODE INSEE des communes Numéro d'ordre dans la commune à 4 chiffres à partir de 9000	Exemple  82121 9001

**SOURCES**

- ✓ Références réglementaires énoncées précédemment ;
- ✓ Travaux réalisés par les SDIS de Seine-et-Marne, de la Loire, du Pas-de-Calais et de la Charente Maritime.

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS...**

Pour toute question ou demande de renseignements complémentaires, le SDIS de Tarn-et-Garonne peut être contacté :

- Par e-mail à [courrier@sdis82.fr](mailto:courrier@sdis82.fr), à l'attention du service de préparation opérationnelle,
- Par téléphone au 05 63 22 80 53.