

## FICHE TECHNIQUE DECI : Les bouches incendie

Référence RDDECI : Art 6.2.2

### PRESENTATION DU DOCUMENT

#### OBJET :



Cette fiche technique décrit le type de bouche incendie utilisable pour la défense extérieure contre l'incendie, en fonction de leur capacité nominale théorique.

### TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Les bouches incendie doivent être conformes à la réglementation en vigueur et notamment :

- 📖 Aux normes EN 14339 et NFS 61.211/CN ;
- 📖 A l'arrêté préfectoral n° 82-2017-03-14-003 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne - disponible sur le site internet SDIS 82.

### SCHEMA DE PRINCIPE

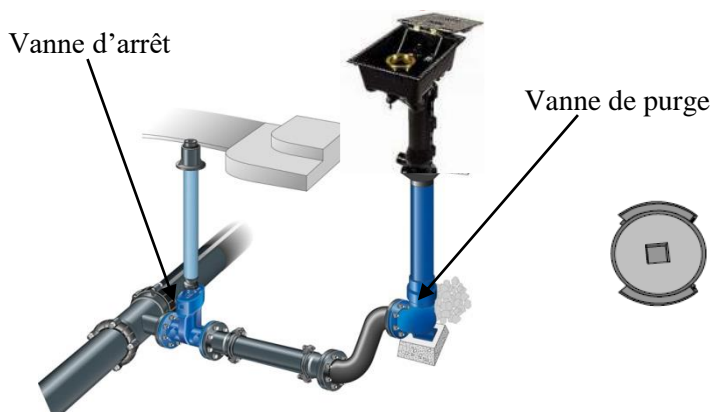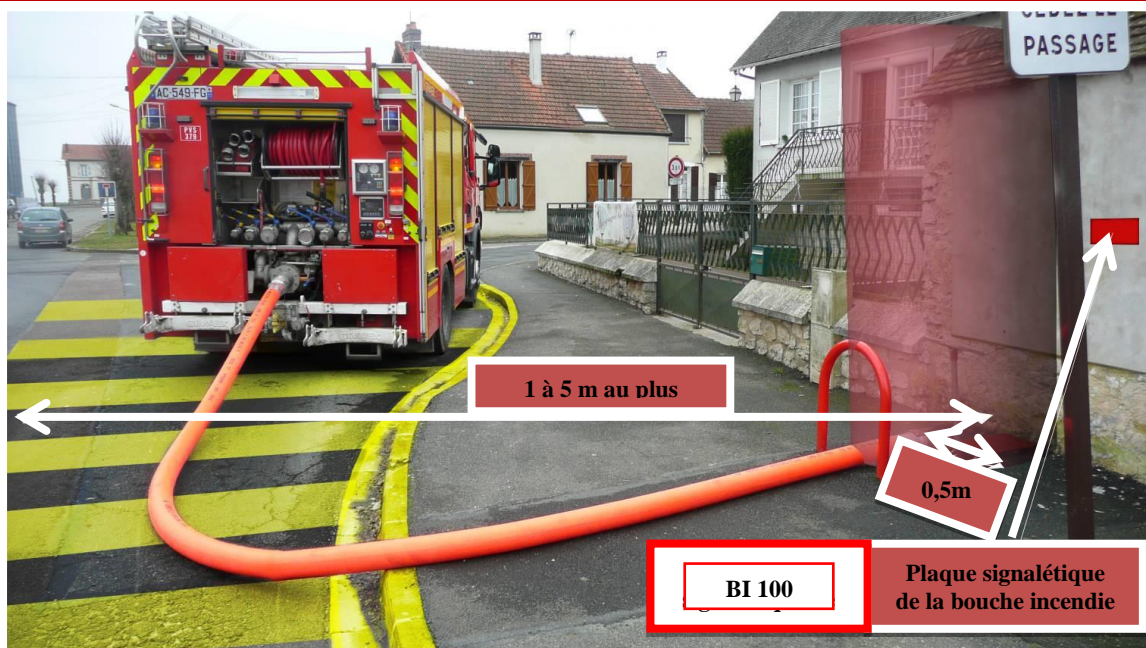

- ▶ Volume de dégagement de 0,50 m
- ▶ Distance maximum d'éloignement d'une chaussée carrossable : 5 m
- ▶ Demi-raccords orientés du côté de la chaussée et à la verticale
- ▶ Equipé d'un système de protection
- ▶ Numérotation du PEI

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Type de BI	BI de 100 mm
Nombre de sorties de 100 mm	1 (raccord Keyser)
Opérationnelle et conforme (sous 1 bar)	Débit $\geq 60 \text{ m}^3/\text{h}$ (toléré 54)
Opérationnelle non conforme (sous 1 bar)	$54 > \text{Débit} \geq 27 \text{ m}^3/\text{h}$
Non conforme	Débit $< 27 \text{ m}^3/\text{h}$
Signalisation et couleur :	Norme NFS 61.221 / Fiche technique DECI : Exigences minimales de signalisation

**EXEMPLE D'AMENAGEMENT**

B.I avec dispositif de protection

**SOURCES**

- ✓ Références réglementaires énoncées précédemment ;
- ✓ Travaux réalisés par les SDIS de Seine-et-Marne, de la Loire, du Pas-de-Calais et de la Charente Maritime.

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS...**

Pour toute question ou demande de renseignements complémentaires, le SDIS de Tarn-et-Garonne peut être contacté :

- Par e-mail à [courrier@sdis82.fr](mailto:courrier@sdis82.fr), à l'attention du service de préparation opérationnelle,
- Par téléphone au 05 63 22 80 53.